



**БЛОК РАСШИРЕНИЯ  
ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ  
РАДИОКАНАЛЬНЫЙ**

**«Ладога БРШС-РК-РТР»  
исполнение 2**

**Этикетка  
БФЮК.468157.033 ЭТ**

**1 Общие сведения об изделии**

1.1 Блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный «Ладога БРШС-РК-РТР» исполнение 2 (далее – РТР) предназначен для совместной работы с прибором приемно-контрольным (далее – ППК) и ретрансляции информации с беспроводных охранных и пожарных извещателей или иных оконечных устройств (далее – ОУ).

Ретрансляция осуществляется посредством двустороннего адресного обмена по радиоканалу в диапазоне частот от 433,05 до 434,79 МГц в соответствии с протоколом «Риэлта-Контакт-Р».

1.2 Для обмена радиосигналами с ППК используются две частоты в диапазоне от 433,05 до 434,79 МГц – основная и резервная. Переход на резервную частоту, при наличии помех на основной частоте, РТР осуществляет автоматически.

1.3 Мощность, излучаемая передатчиком, не превышает 10 мВт. РТР не требует разрешения на приобретение, использование и не подлежит регистрации.

1.4 Основное электропитание РТР осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В.

1.5 Резервное электропитание осуществляется от встроенного аккумулятора типа LIR14500 номинальным напряжением 3,7 В и емкостью 750 мА\*ч. Аккумулятор съемный.

1.6 Время работы в нормальных условиях от полностью заряженного и исправного аккумулятора не менее 24 часов.

1.7 РТР формирует и передает по радиоканалу в ППК извещения:

- «Норма»;
- «Вскрытие» при вскрытии крышки корпуса;
- «Неисправность основного питания» при отсутствии основного напряжения питания;
- «Неисправность резервного питания» при разряде аккумулятора ниже 3,5<sub>±0,3</sub> В.

1.8 РТР производит подзаряд аккумулятора (кроме режима загрузки). Аккумулятор не заряжается при напряжении ниже 2,5 В или температуре ниже 0 °С.

1.9 Периодичность регулярных сеансов радиообмена с передачей собственного состояния устанавливается командой от ППК из ряда: 10 с, 15 с, 30 с, 60 с, 2 мин, 5 мин, 10 мин.

1.10 Режимы работы РТР отображаются двумя светодиодными индикаторами (см. таблицу 3).

1.11 РТР рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях, жилых и производственных зданий и сооружений.

1.12 РТР соответствует ГОСТ Р 53325-2012.

1.13 РТР устойчив к воздействию электромагнитных полей, электростатических разрядов и наносекундных импульсных помех третьей степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012.

**2 Основные технические характеристики**

Таблица 1

| Параметр   | Значение                              |
|--|---------------------------------------|
| Количество поддерживаемых беспроводных устройств           | до 31                                 |
| Напряжение питания   | 230 В (184 - 253 В),<br>50 Гц (±3 Гц) |
| Максимальная потребляемая мощность от сети                 | 1,5 ВА                                |
| Диапазон рабочих температур                                | от минус 20 до +45 °С                 |
| Диапазон зарядки АКБ                                       | от 0 до +45 °С                        |
| Допустимая влажность при температуре 40 °С                 | 93 %                                  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69                  | УХЛ4                                  |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14152-96 | IP20                                  |
| Габаритные размеры   | не более 66x66x35 мм                  |
| Масса  | не более 0,2 кг                       |
| Средний срок службы  | 10 лет                                |

**3 Комплектность**

Таблица 2

| Обозначение        | Наименование  | Кол.   |
|--------------------|---|--------|
| БФЮК.468157.033    | Блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный «Ладога БРШС-РК-РТР» исполнение 2           | 1 шт.  |
| БФЮК.685661.001    | Антенна   | 1 шт.  |
|                    | Шуруп 3-3x30.016 ГОСТ 1144-80   | 2 шт.  |
|                    | Дюбель «SORMAT» NAT 5x25  | 2 шт.  |
|                    | Аккумулятор типа LIR14500   | 1 шт.  |
| БФЮК.468157.033 ЭТ | Блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный «Ладога БРШС-РК-РТР» исполнение 2. Этикетка | 1 экз. |

**4 Меры безопасности**

4.1 При эксплуатации РТР следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В».

4.2 Источником опасного напряжения в источнике питания является колодка сетевого питания.

**4.3 Монтаж-демонтаж производить при отключенном питании 230 В и снятом аккумуляторе.**

**4.4 Связывание и проверка качества связи проводить только от аккумулятора.**

**5 Конструкция**

Внешний вид РТР со снятой крышкой приведен на рисунке 1. В основании корпуса (1) предусмотрены:

- отверстие (6) для крепления крышки корпуса;
- два отверстия (2) для крепления РТР к монтажной поверхности;
- вырез (13) для прокладки сетевого провода.

На печатной плате (10) расположены:

- штыревые контакты «ПУСК» (3);
- контакты подключения преобразователя USB-UART (4) для обновления прошивки;
- датчик вскрытия корпуса (5);
- колодка подключения антенны (7);
- зеленый светодиодный индикатор (8);
- красный светодиодный индикатор (9);
- аккумуляторная батарея в держателе (11);
- колодка сетевого питания 230 В (12).

**6 Внешние соединения**

Подводящие сеть провода должны быть в двойной изоляции сечением от 0,75 до 1,5 мм<sup>2</sup>.

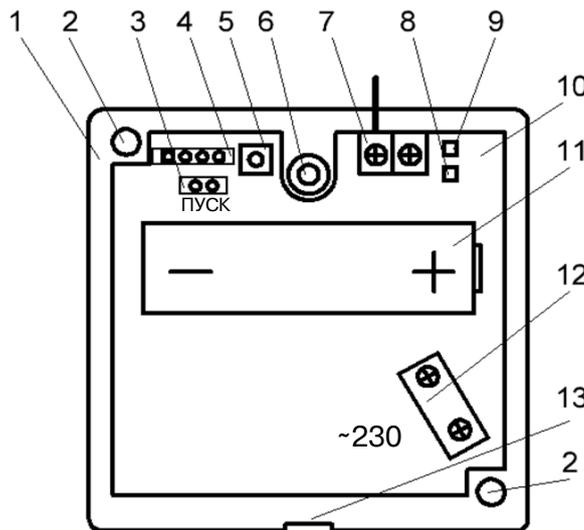


Рисунок 1 – РТР со снятой крышкой

**7 Индикация**

Таблица 3

| Режим работы         | Индикация  |
|----------------------|--|
| Подано питание       | непрерывное свечение зеленого индикатора               |
| Связывание           | прерывистое свечение зеленого индикатора               |
| Связывание завершено | кратковременное (2с) свечение красного индикатора      |
| Опознавание          | попеременное включение зеленого и красного индикаторов |
| Загрузчик            | мигание красного индикатора                            |
| Качество связи       | см. таблицу 4  |

## 8 Включение и подготовка к работе

В общем случае последовательность действий состоит из:

- связывания РТР с ППК (регистрации РТР в ППК);
- выбор места установки и оценки качества связи с ППК;
- монтаж РТР.

## 9 Связывание

9.1 Сетевое напряжение 230 В должно быть отключено во избежание касания колодки сетевого питания. Связывание проводить с питанием РТР от аккумулятора. При связывании предыдущие настройки стираются.

9.2 Подготовьте ППК к регистрации нового устройства (режим «Связывание») в соответствии с руководством по эксплуатации ППК. При проведении регистрации РТР в зоне радиовидимости должен находиться только один ППК, подготовленный к регистрации нового устройства.

9.3 Снимите крышку РТР отвернув винт на лицевой стороне. Удалите изолирующую пластину между контактом «+» аккумулятора и держателем

9.4 Осуществите ручной пуск от аккумулятора путем замыкания контактов «пуск» проводящим предметом до появления индикации зеленого цвета.

9.5 Нажмите на датчик вскрытия, а затем повторно замкните контакты «пуск» до появления индикации связывания.

9.6 Проведите связывание. Успешное связывание индицируется кратковременным включением красного светодиодного индикатора.

### Примечание

1 Режим связывания активен в течении 100 секунд. Для возобновления связывания необходимо повторить пп. 9.4–9.6.

2 Не оставляйте РТР с замкнутыми контактами «пуск» - это приведет к полному разряду и выходу из строя аккумулятора.

## 10 Выбор места установки

10.1 РТР не рекомендуется размещать:

- на массивных металлических конструкциях и ближе 1 м от них;
- вблизи источников радиопомех;
- внутри металлических конструкций.

10.2 Рекомендуется устанавливать РТР таким образом, чтобы ориентация антенны оставалась вертикальной.

## 11 Оценка качества радиосвязи

11.1 Сетевое напряжение 230 В должно быть отключено во избежание касания колодки сетевого питания. Осуществите ручной пуск от аккумулятора согласно п. 9.4.

11.2 Поднесите связанный РТР к предполагаемому месту установки и поверните его так, чтобы антенна находилась в вертикальном положении.

11.3 Нажмите на датчик вскрытия корпуса и удерживайте его в течение не менее 3-х секунд.

11.4 Отпустите датчик вскрытия корпуса.

11.5 Проконтролируйте качество связи РТР с ППК по включениям светодиодного индикатора (см. таблицу 4).

Таблица 4 – Индикация результатов контроля качества связи

| Индикация |                 | Оценка качества связи | Рекомендации                            |
|-----------|-----------------|-----------------------|---|
| Цвет      | Режим           |                       |   |
| Зеленый   | Три включения   | Отлично               | Установка в данном месте допускается    |
| Зеленый   | Два включения   | Хорошо                |   |
| Зеленый   | Одно включение  | Связь есть            | Установка в данном месте не допускается |
| Красный   | Серия включений | Связи нет             |   |

## 12 Режим загрузчика

**Внимание!** Отключите сетевое питание и выньте аккумулятор на время обновления программного обеспечения (далее – ПО).

Режим загрузчика – дополнительный режим обновления внутреннего программного обеспечения.

Обновление производится с помощью преобразователя USB-UART, ПК и программы «Конфигуратор Ладога ПК». Порядок действий приведен в [Руководстве пользователя ПО «Конфигуратор Ладога ПК»].

Переход в режим загрузчика осуществляется автоматически при подключении преобразователя.

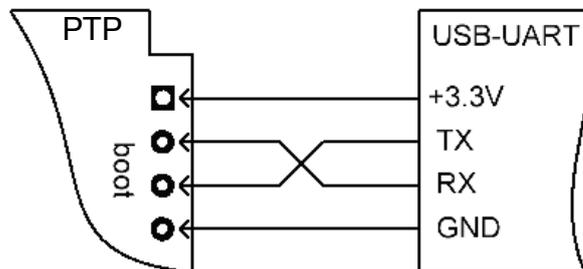


Рисунок 2 – Схема подключения преобразователя

## 13 Хранение и транспортирование

13.1 РТР в транспортной таре должны храниться в отапливаемых, вентилируемых складах. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров, кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

13.2 РТР в упаковке предприятия-изготовителя можно транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, автомашинах, контейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т. д.).

При транспортировании необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами, действующими на соответствующие виды транспорта. Температура транспортирования от минус 20 °С до +50 °С.

13.3 При хранении аккумулятора должен быть заряжен. Аккумулятор должен быть изъят из держателя либо должна быть установлена изолирующая пластинка между контактом «+» аккумулятора и держателем.

## 14 Гарантии изготовителя

14.1 ЗАО «РИЭЛТА» гарантирует соответствие РТР требованиям технических условий БФЮК.468157.033 ТУ в течение 63-х месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. Гарантия не распространяется на элементы питания.

14.3 РТР, у которого в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил транспортирования, монтажа и эксплуатации будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

14.4 Гарантии не распространяются на аккумулятор.

## 15 Свидетельство о приемке и упаковке

Блок расширения шлейфов сигнализации радиоканальный «Ладога БРШС-РК-РТР» исполнение 2 БФЮК.468157.033,

номер партии \_\_\_\_\_, изготовлен в соответствии с действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован в ЗАО «РИЭЛТА».

Ответственный за приемку и упаковывание

Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
месяц, год

Изм. 2 от 18.04.18  
№Э00463  
v.1.1.1

Сделано в России

ЗАО «РИЭЛТА», www.rielta.ru  
197101, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 17.  
Тел. /факс: +7 (812) 233-03-02, 703-13-60, rielta@rielta.ru  
Тех. поддержка: тел. +7 (812) 233-29-53, 703-13-57, support@rielta.ru